

14

頻率：每週自行檢驗一次

* 以“萊克多巴胺快速檢測試劑套組”檢驗

- ◎陰性結果：T與C的區域皆有明確的色帶，表示檢品 Rac 濃度低 2 ppb→判定合格(✓)
- ◎陽性結果：T線幾乎看不見或完全沒有線，表示檢品 Rac 濃度高於或等於 2 ppb→判定不合格(✕)
- ◎無效反應：如果測試結果未出現任何色帶或是 C 線未出現→需另做一次測試

衛生管理員：

主管：

林錦清 3/31

魚素卿 3/3


康橋國際學校(秀岡校區)

瘦肉精殘留紀錄表

頻率：每週自行檢驗一次

日期	原料來源	肉品名稱	判定	檢驗員	備註 (含後續處理方式)
2025/3/7	冠霖	牛肉絲	V	羅玉慧	

檢驗照片

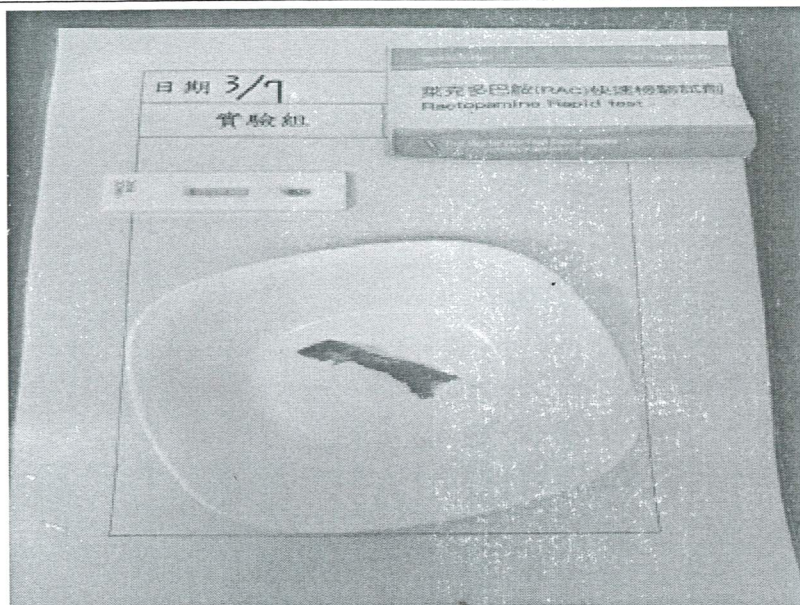

* 以 “萊克多巴胺快速檢測試劑套組” 檢驗

◎陰性結果：T 與 C 的區域皆有明確的色帶，表示檢品 Rac 濃度低於 2 ppb→判定合格 (✓)

◎陽性結果：T 線幾乎看不見或完全沒有線，表示檢品 Rac 濃度高於或等於 2 ppb→判定不合格 (✗)

◎無效反應：如果測試結果未出現任何色帶或是 C 線未出現→需另做一次測試

衛生管理員：

林紹明 3/31


康橋國際學校(秀岡校區)

瘦肉精殘留紀錄表

頻率：每週自行檢驗一次

日期	原料來源	肉品名稱	判定	檢驗員	備註 (含後續處理方式)
2025/3/10	昱品	雅勝肉片	V	羅玉慧	

檢驗照片

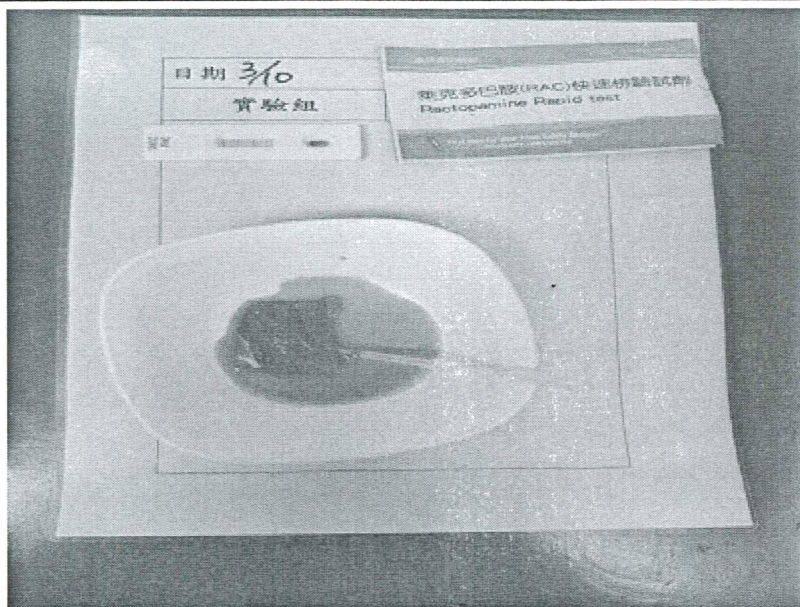

* 以 “萊克多巴胺快速檢測試劑套組” 檢驗

- ◎陰性結果：T 與 C 的區域皆有明確的色帶，表示檢品 Rac 濃度低 2 ppb→判定合格 (✓)
- ◎陽性結果：T 線幾乎看不見或完全沒有線，表示檢品 Rac 濃度高於或等於 2 ppb→判定不合格 (✗)
- ◎無效反應：如果測試結果未出現任何色帶或是 C 線未出現→需另做一次測試

衛生管理員：林錦強 3/31


康橋國際學校(秀岡校區)

瘦肉精殘留紀錄表

頻率：每週自行檢驗一次

日期	原料來源	肉品名稱	判定	檢驗員	備註 (含後續處理方式)
2025/3/18	昱品	雅勝肉絲	V	羅玉慧	

檢驗照片

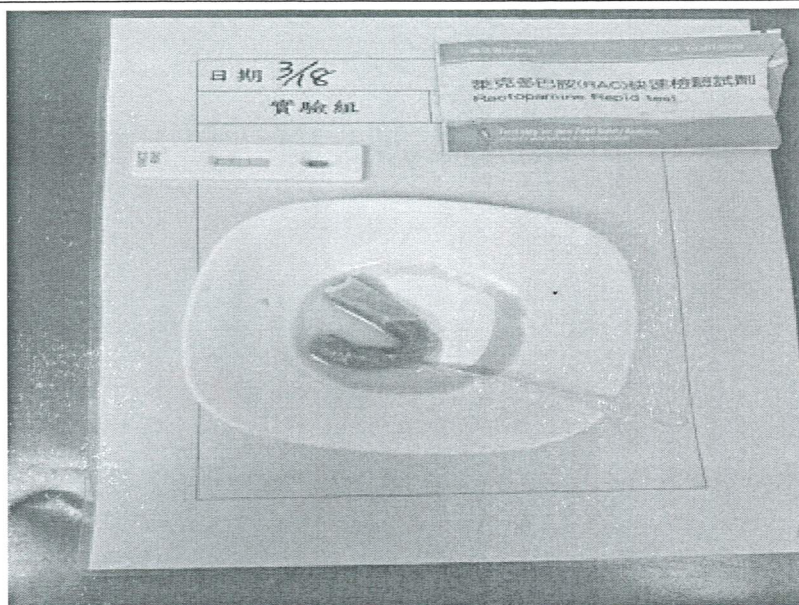

* 以 “萊克多巴胺快速檢測試劑套組” 檢驗

- ◎陰性結果：T 與 C 的區域皆有明確的色帶，表示檢品 Rac 濃度低於 2 ppb→判定合格 (✓)
- ◎陽性結果：T 線幾乎看不見或完全沒有線，表示檢品 Rac 濃度高於或等於 2 ppb→判定不合格 (✗)
- ◎無效反應：如果測試結果未出現任何色帶或是 C 線未出現→需另做一次測試

衛生管理員：林錦清 3/31


康橋國際學校(秀岡校區)

瘦肉精殘留紀錄表

頻率：每週自行檢驗一次

日期	原料來源	肉品名稱	判定	檢驗員	備註 (含後續處理方式)
2025/3/25	昱品	雅勝絞肉	V	羅王慧	

檢驗照片

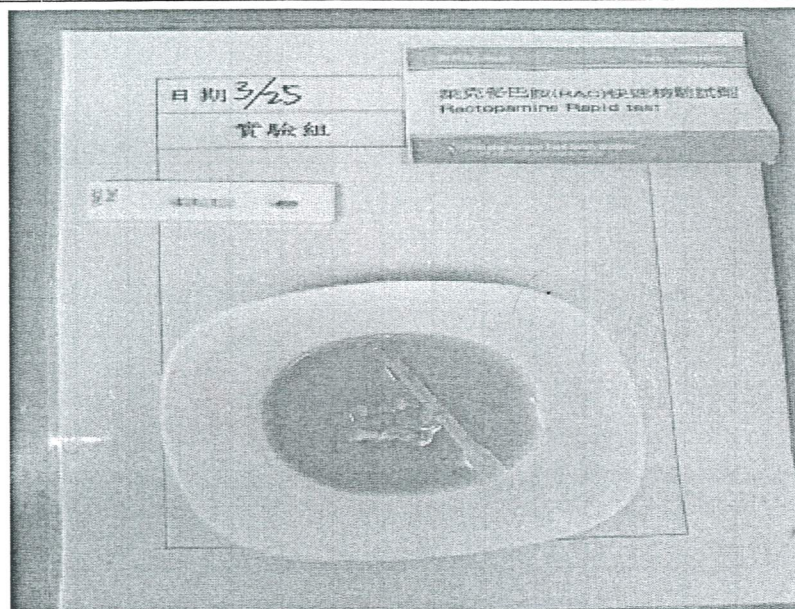

* 以 “萊克多巴胺快速檢測試劑套組” 檢驗

- ◎陰性結果：T與C的區域皆有明確的色帶，表示檢品 Rac 濃度低於2 ppb→判定合格(✓)
- ◎陽性結果：T線幾乎看不見或完全沒有線，表示檢品 Rac 濃度高於或等於2 ppb→判定不合格(✗)
- ◎無效反應：如果測試結果未出現任何色帶或是C線未出現→需另做一次測試

衛生管理員：林錫瑋 3/31