

113

頻率：每週自行檢驗一次

* 以“萊克多巴胺快速檢測試劑套組”檢驗

◎陰性結果：T 與 C 的區域皆有明確的色帶，表示檢品 Rac 濃度低 2 ppb→判定合格(✓)

◎陽性結果：T 線幾乎看不見或完全沒有線，表示檢品 Rac 濃度高於或等於 2 ppb→判定不合格(✕)

◎無效反應：如果測試結果未出現任何色帶或是 C 線未出現→需另做一次測試

衛生管理員：林錦福 9/30

主管: 张素卿 9/30


康橋國際學校(秀岡校區)

瘦肉精殘留紀錄表

頻率：每週自行檢驗一次

日期	原料來源	肉品名稱	判定	檢驗員	備註 (含後續處理方式)
9/3	昱品	雅勝肉片	V	羅玉慧	

檢驗照片

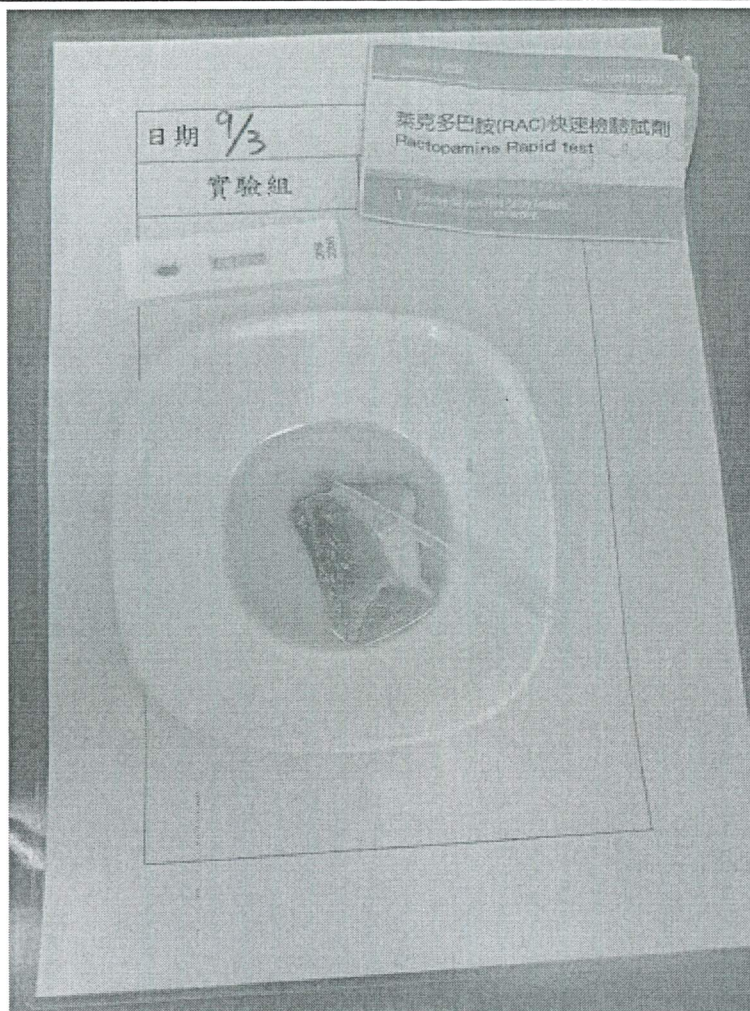

* 以“萊克多巴胺快速檢測試劑套組”檢驗

◎陰性結果：T與C的區域皆有明確的色帶，表示檢品 Rac 濃度低 2 ppb→判定合格(✓)

◎陽性結果：T線幾乎看不見或完全沒有線，表示檢品 Rac 濃度高於或等於 2 ppb→判定不合格(✕)

◎無效反應：如果測試結果未出現任何色帶或是 C 線未出現→需另做一次測試

衛生管理員：林錦瑞 9/3

康橋國際學校(秀岡校區)

瘦肉精殘留紀錄表

頻率：每週自行檢驗一次

日期	原料來源	肉品名稱	判定	檢驗員	備註 (含後續處理方式)
9/10	昱品	雅勝肉角	✓	羅玉慧	

檢驗照片



* 以 “萊克多巴胺快速檢測試劑套組” 檢驗

- ◎陰性結果：T與C的區域皆有明確的色帶，表示檢品 Rac 濃度低於 2 ppb→判定合格(✓)
- ◎陽性結果：T線幾乎看不見或完全沒有線，表示檢品 Rac 濃度高於或等於 2 ppb→判定不合格(✗)
- ◎無效反應：如果測試結果未出現任何色帶或是 C 線未出現→需另做一次測試

衛生管理員：

羅玉慧 9/10


康橋國際學校(秀岡校區)

瘦肉精殘留紀錄表

頻率：每週自行檢驗一次

日期	原料來源	肉品名稱	判定	檢驗員	備註 (含後續處理方式)
9/20	冠霖	佳鄉牛肉絲	V	羅玉慧	

檢驗照片

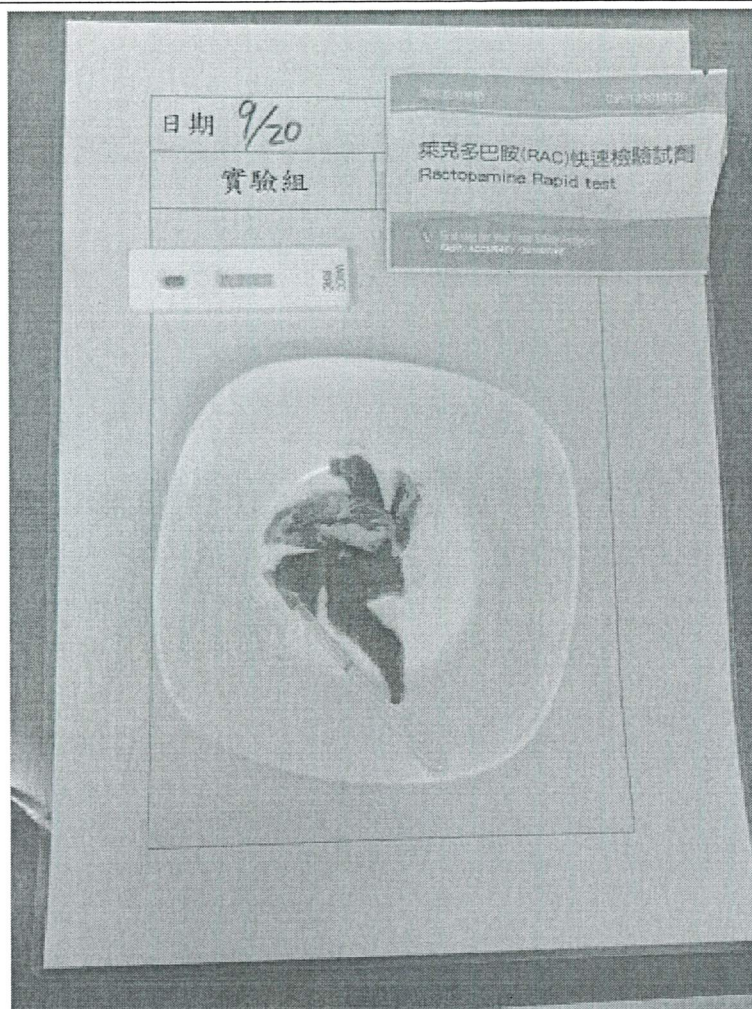

* 以 “萊克多巴胺快速檢測試劑套組” 檢驗

◎陰性結果：T 與 C 的區域皆有明確的色帶，表示檢品 Rac 濃度低 2 ppb→判定合格(✓)

◎陽性結果：T 線幾乎看不見或完全沒有線，表示檢品 Rac 濃度高於或等於 2 ppb→判定不合格(✗)

◎無效反應：如果測試結果未出現任何色帶或是 C 線未出現→需另做一次測試

衛生管理員：

林錦強 9/20


康橋國際學校(秀岡校區)

瘦肉精殘留紀錄表

頻率：每週自行檢驗一次

日期	原料來源	肉品名稱	判定	檢驗員	備註 (含後續處理方式)
9/24	昱品	雅勝肉絲	✓	羅玉慧	

檢驗照片

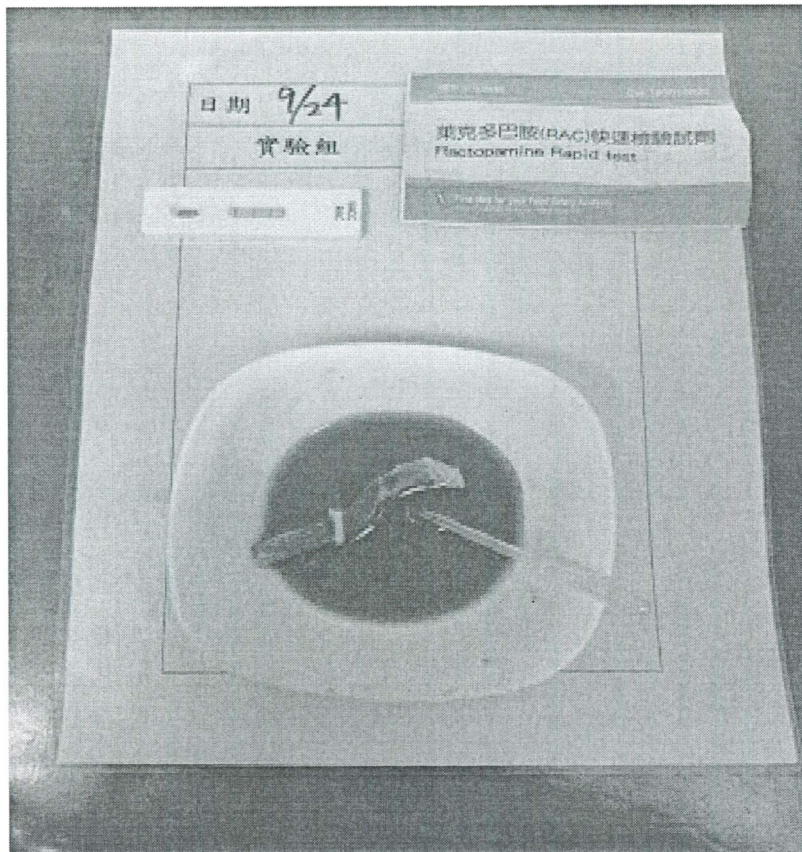

* 以 “萊克多巴胺快速檢測試劑套組” 檢驗

◎陰性結果：T 與 C 的區域皆有明確的色帶，表示檢品 Rac 濃度低 2 ppb→判定合格 (✓)

◎陽性結果：T 線幾乎看不見或完全沒有線，表示檢品 Rac 濃度高於或等於 2 ppb→判定不合格 (✗)

◎無效反應：如果測試結果未出現任何色帶或是 C 線未出現→需另做一次測試

衛生管理員：林錦瑞 9/24