

115年

[illegible]

◎陰性結果：T 與 C 的區域皆有明確的色帶，表示檢品 Rac 濃度低 2 ppb→判定合格 (✓)
◎陽性結果：T 線幾乎看不見或完全沒有線，表示檢品 Rac 濃度高於或等於 2 ppb→判定不合格 (✕)
◎無效反應：如果測試結果未出現任何色帶或是 C 線未出現→需另做一次測試

主管：

~~1/2~~ 4/5 6/30


康橋國際學校(秀岡校區)

瘦肉精殘留紀錄表

頻率：每週自行檢驗一次

日期	原料來源	肉品名稱	判定	檢驗員	備註 (含後續處理方式)
2026/6/5	昱品	沙朗牛排	V	羅玉慧	

檢驗照片

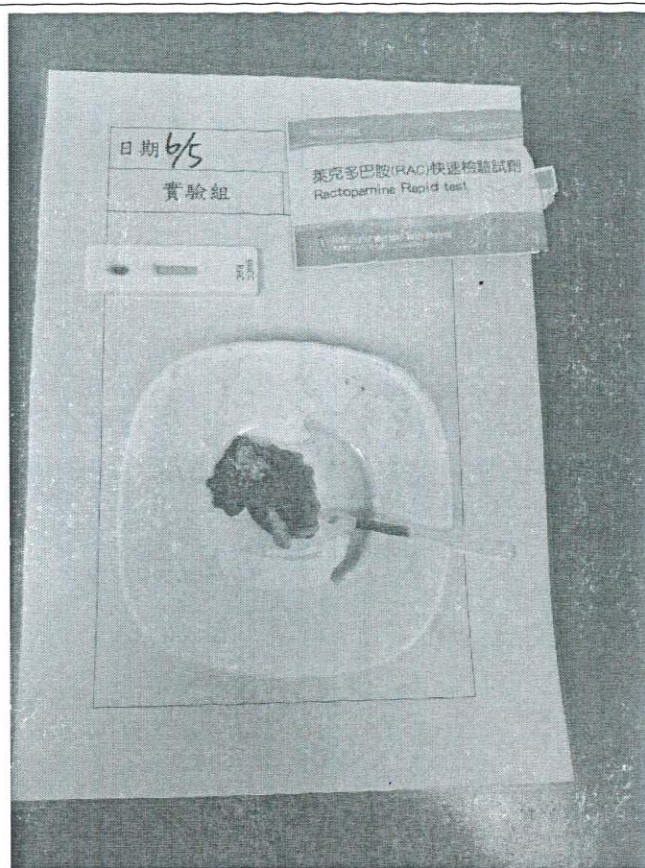

* 以 “萊克多巴胺快速檢測試劑套組” 檢驗

- ◎陰性結果：T與C的區域皆有明確的色帶，表示檢品 Rac 濃度低 2 ppb→判定合格(✓)
- ◎陽性結果：T線幾乎看不見或完全沒有線，表示檢品 Rac 濃度高於或等於 2 ppb→判定不合格(✗)
- ◎無效反應：如果測試結果未出現任何色帶或是C線未出現→需另做一次測試

衛生管理員：羅玉慧 6/30


康橋國際學校(秀岡校區)

瘦肉精殘留紀錄表

頻率：每週自行檢驗一次

日期	原料來源	肉品名稱	判定	檢驗員	備註 (含後續處理方式)
2026/6/9	昱品	雅勝豬肉絲	V	羅玉慧	

檢驗照片

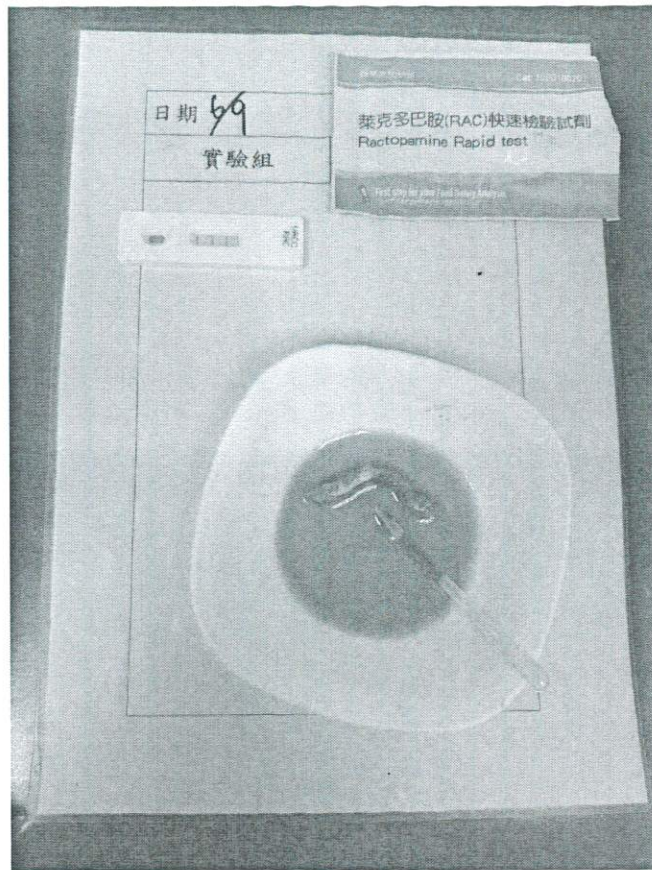

* 以“萊克多巴胺快速檢測試劑套組”檢驗

- ◎陰性結果：T與C的區域皆有明確的色帶，表示檢品 Rac 濃度低 2 ppb→判定合格(✓)
- ◎陽性結果：T線幾乎看不見或完全沒有線，表示檢品 Rac 濃度高於或等於 2 ppb→判定不合格(✗)
- ◎無效反應：如果測試結果未出現任何色帶或是 C 線未出現→需另做一次測試

衛生管理員：

羅玉慧 6/9


康橋國際學校(秀岡校區)

瘦肉精殘留紀錄表

頻率：每週自行檢驗一次

日期	原料來源	肉品名稱	判定	檢驗員	備註 (含後續處理方式)
2026/6/15	昱品	雅勝豬柳	V	羅玉慧	

檢驗照片

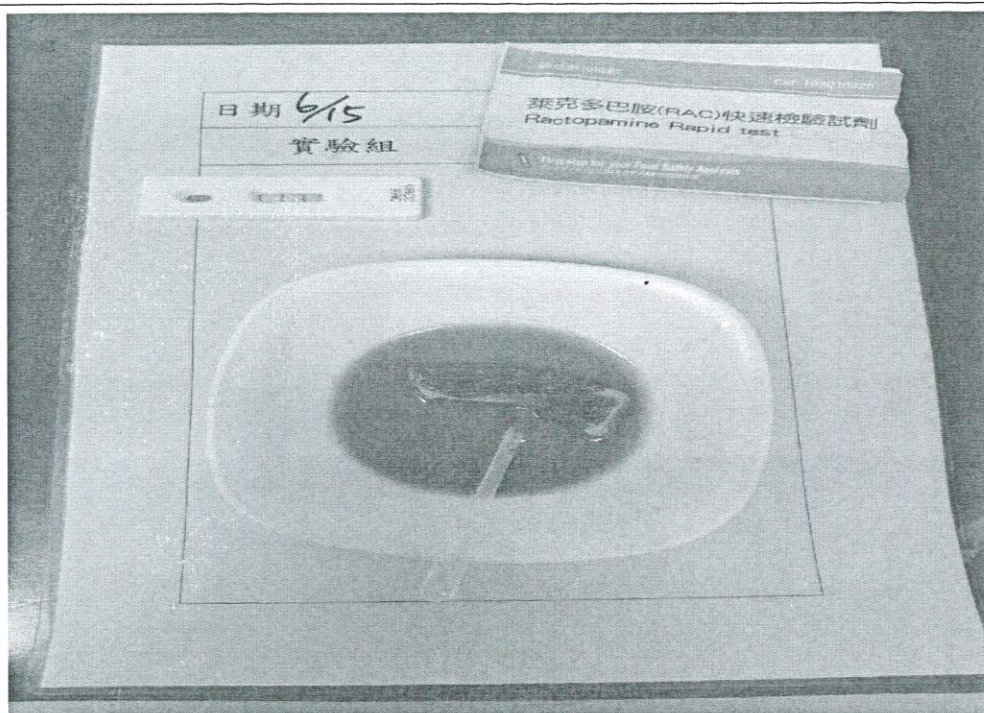

* 以 “萊克多巴胺快速檢測試劑套組” 檢驗

- ◎陰性結果：T與C的區域皆有明確的色帶，表示檢品 Rac 濃度低於 2 ppb→判定合格(✓)
- ◎陽性結果：T線幾乎看不見或完全沒有線，表示檢品 Rac 濃度高於或等於 2 ppb→判定不合格(✗)
- ◎無效反應：如果測試結果未出現任何色帶或是C線未出現→需另做一次測試

衛生管理員：羅玉慧 6/30


康橋國際學校(秀岡校區)

瘦肉精殘留紀錄表

頻率：每週自行檢驗一次

日期	原料來源	肉品名稱	判定	檢驗員	備註 (含後續處理方式)
2026/6/23	昱品	雅勝豬肉片	V	羅玉慧	

檢驗照片

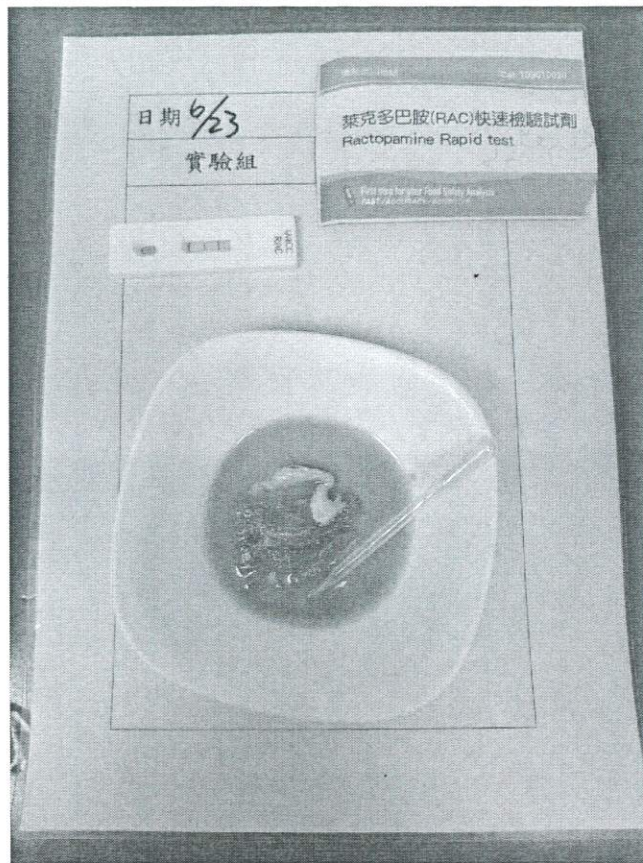

* 以“萊克多巴胺快速檢測試劑套組”檢驗

◎陰性結果：T與C的區域皆有明確的色帶，表示檢品 Rac 濃度低 2 ppb→判定合格(✓)

◎陽性結果：T線幾乎看不見或完全沒有線，表示檢品 Rac 濃度高於或等於 2 ppb→判定不合格(✗)

◎無效反應：如果測試結果未出現任何色帶或是 C 線未出現→需另做一次測試

衛生管理員：羅玉慧 6/30


康橋國際學校(秀岡校區)

瘦肉精殘留紀錄表

頻率：每週自行檢驗一次

日期	原料來源	肉品名稱	判定	檢驗員	備註 (含後續處理方式)
2026/6/29	昱品	雅勝豬絞肉	V	羅玉慧	

檢驗照片

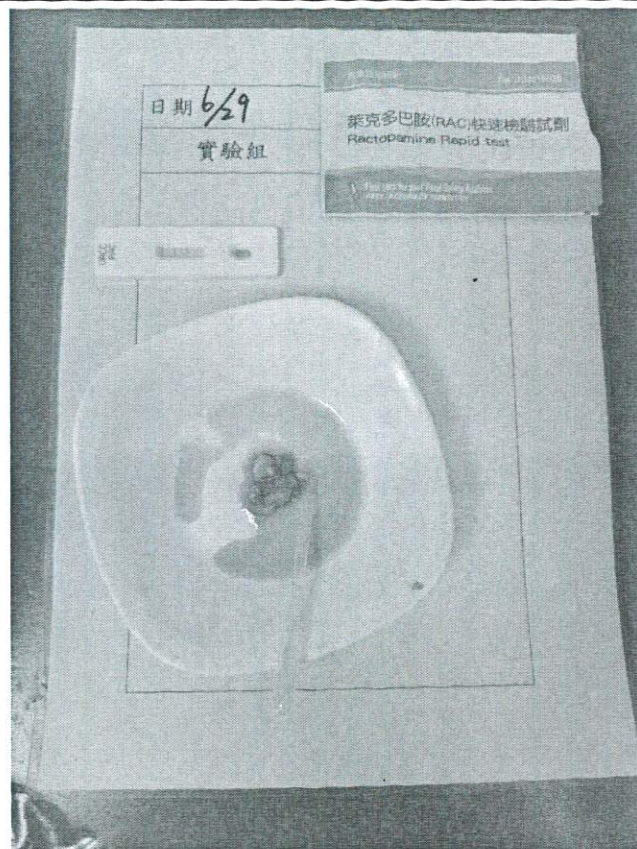

* 以 “萊克多巴胺快速檢測試劑套組” 檢驗

- ◎陰性結果：T 與 C 的區域皆有明確的色帶，表示檢品 Rac 濃度低 2 ppb→判定合格 (✓)
- ◎陽性結果：T 線幾乎看不見或完全沒有線，表示檢品 Rac 濃度高於或等於 2 ppb→判定不合格 (✗)
- ◎無效反應：如果測試結果未出現任何色帶或是 C 線未出現→需另做一次測試

衛生管理員：羅玉慧 6/30